



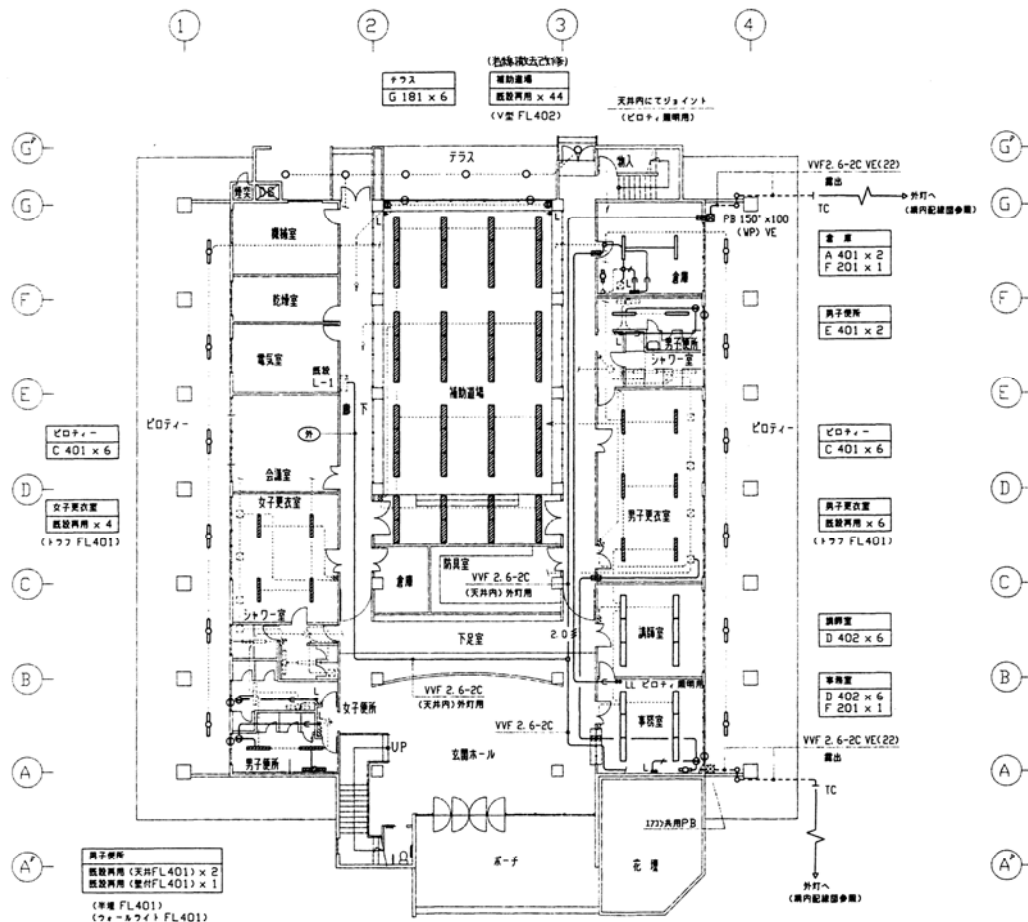

1階 配線図 S=1/200

特記事項

- ・箇中特記なきは下記による。
 - VVF1.6-2C 天井内
 - VVF1.6-3C *
 - 2.0 VVF2.0-2C *
 - 2.0 VVF2.0-3C *
 - ケーブル立下り、ノックルモール保護
 - 既設配線
 - 既設照明器具用（旧設の器具）
- ・ケーブルの立下りはPF管にて保護。（新設型）
露出部分はノックルモールにて保護。
- ・スイッチはヌーム入りとする。
- ・箇中 □ はハツリ貫通ケーブルとする。
- ・取替の照明器具は事前に既設器具の電圧電圧を確認のこと。
- ・天井取付コンセントは Θ_{LK} とする。

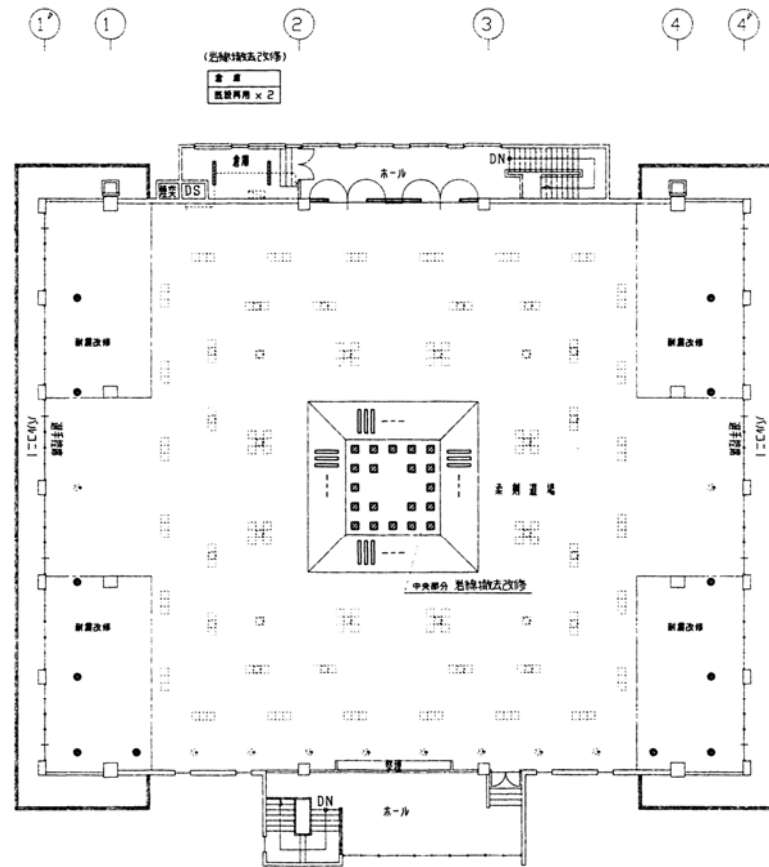

2階 配線図 S=1/200

- 選手控室側既設ダウンライト用 ～ 12 台
 実測照明用（別図参照）
 中央部 水銀灯既設器具用 ～ 20 台
 中央部（ルーバー内）FL器具部分取替 ～ 10 台
 その他 ランプ、安定器 取替