

(1) 仕様書


1 発注番号	2024000082
2 件 名	中ノ郷小学校こぼと児童クラブエアコン更新
3 品 名	天井カセット2方向型同時トリプルエアコン
4 数 量	1 台
5 規 格 等	<p>(参考品) 三菱電機 PLZT-ERMP224L3</p> <p>(1) 電源：三相 200V</p> <p>(2) 馬力：8馬力相当</p> <p>(3) 冷房能力 20.0kW (6.6～22.4kW)</p> <p>(4) 暖房能力 22.4kW (5.8～27.0kW)</p> <p>(5) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高調波抑制フィルター取付のこと（機種によっては不要） ・対応室外機込（機種については各社で確認すること） ・ワイヤードリモコン付 ・グリーン購入法適合商品 ・日本国内メーカー製品に限る ・標準工事費を含む ・既設冷媒配管は、更新部分以外既設を再利用する。 ・機器納入及び据付、排水配管設備及び電気設備の設置、既存室内機及び室外機（三菱電機・PLHR-P224PF）の撤去、不要部配管及び不要部被覆の撤去、冷媒回収処分、電気配線撤去、廃材処分運搬に要する費用を含む。 ・別紙図面を参考にし、必要に応じて現地を確認のうえ施工すること。
6 納入場所	中ノ郷小学校こぼと児童クラブ（鳥取市円護寺268）
7 納入期限	令和6年6月30日（日）
8 そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・納品に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 ・搬入、設置、組立、撤去、処分及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 ・関係法令等を遵守し、安全に作業を行うこと。 ・設置した機器等の試運転調整を行い、機器等が正常に動作することを確認すること。 ・納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。 ・納品に際して発生したごみ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。 ・現地確認を希望する場合は、学校教育課担当者まで事前連絡すること。 ・その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注課と協議すること。
9 問合わせ	<u>学校教育課</u> 担当者 <u>若宮 健一</u> TEL <u>0857-30-8414</u>

(2) 同等品リスト

メーカー・品番	パナソニック	日立	ダイキン
要求性能	PA-P224L7GTNB	RCID-GP224RSHG3	SZRG224BAM
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
馬力	8馬力	8馬力	8馬力
冷房能力	20.0kW (6.2～22.4kW)	20.0kW (5.0～22.4kW)	20.0kW (10.1～22.4kW)
暖房能力	22.4kW (5.6～25.0kW)	22.4kW (5.6～28.0kW)	22.4kW (10.1～28.0kW)

※このリスト内にある製品以外の同等品については、別途同等品確認書により発注課に問い合わせること。

中ノ郷小学校こぼと児童クラブエアコン更新 図面

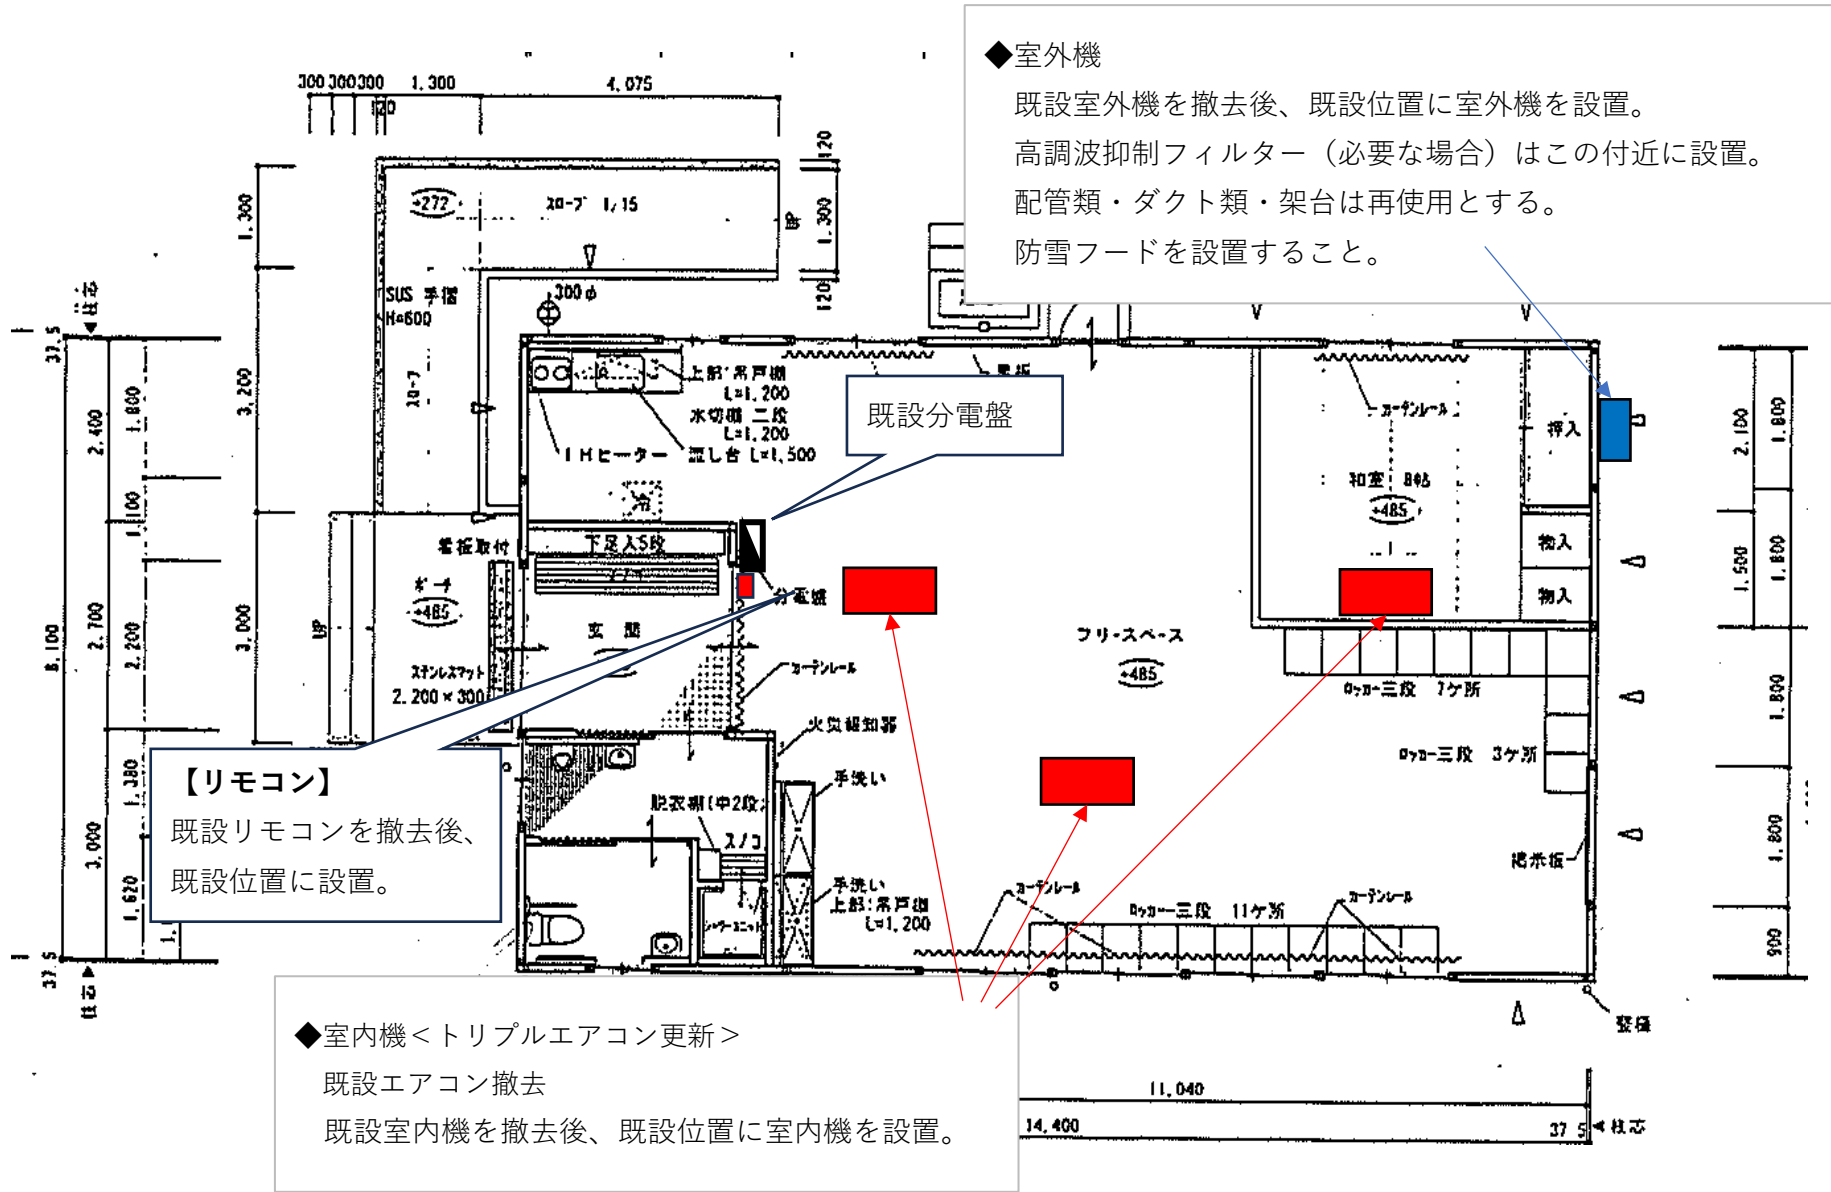

◆室外機

既設室外機を撤去後、既設位置に室外機を設置。
 高調波抑制フィルター（必要な場合）はこの付近に設置。
 配管類・ダクト類・架台は再使用とする。
 防雪フードを設置すること。

【リモコン】
 既設リモコンを撤去後、
 既設位置に設置。

◆室内機<トリプルエアコン更新>
 既設エアコン撤去
 既設室内機を撤去後、既設位置に室内機を設置。