

令和 7 年度市営住宅消防用設備点検業務共通仕様書

1 業 務 名 令和 7 年度市営住宅消防用設備点検業務

2 履行場所 鳥取市興南町地内ほか

施設名称	住 所
駅南団地 1 棟	鳥取市興南町 2 2 番地
駅南団地 2 棟	鳥取市興南町 2 2 番地
吉成団地 A 棟	鳥取市吉成 4 9 2 番地
吉成団地 B 棟	鳥取市吉成 4 9 2 番地
大森団地 RG 1 棟	鳥取市相生町三丁目 1 0 3 番地 1
大森団地 RG 2 棟	鳥取市相生町三丁目 1 0 3 番地 1
大森団地 RG 4 棟	鳥取市相生町三丁目 2 0 5 番地
円通寺 C 団地	鳥取市円通寺 1 2 2 9 番地
西品治北団地	鳥取市田島 5 6 3 番地 2

計 9 施設

3 履行期間 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 2 月 1 3 日まで

4 対象設備 内訳書のとおり

5 一般事項

(1) 諸法規の遵守

本業務に適用される関連法令を遵守すること。

(2) 共通仕様書

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務仕様書（最新版）（以下、「共通仕様書」という。）による。

なお、資格者証の提示を求められた場合は、資格者証を提示すること。

(3) 業務従事者

業務のうち、法令、共通仕様書、仕様書等で資格による作業規制のあるものについては、有資格者がその作業を行うこととし、業務実施前に点検従事者届出書（別紙様式1）を委託者に提出すること。

(4) 現場責任者

受託者は、前項に規定する有資格者の中から、委託契約約款第12条に規定する現場責任者を選任すること。

(5) 業務計画書等

業務実施前に、調査職員と調整の上、業務計画書を委託者に提出すること。

(6) 業務の再委託

業務の一部を再委託する場合には、委託契約約款第8条に基づき、事前に再委託届を委託者に提出すること。

なお、受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。

(7) 疑義

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、委託者と協議して定める。

(8) 留意事項

ア 受託者は業務の実施に当たっては事故の起こらないように細心の注意を払い、作業日時、作業方法等を調査職員と十分協議すること。

イ 作業を行う上で、既存部分に汚染又は損傷のおそれがある場合は、適切な方法で養生を行い、作業完了後は作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。

(9) 仕様書遵守に要する経費

本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。

(10) その他

（別紙）業務仕様書細目条項を遵守すること。

6 業務事項

(1) 点検内容

ア 消防法第17条の3の3に規定される点検を委託するものであり、受託者は消防用設備（以下「設備」という。）の機能保全のため、消防設備士免状または消防設備点検資格者免状の交付を受けたものが点検を行なうものとする。

点検する機器の種類：消火器、自動火災報知設備、避難器具、非常警報設備等。

イ 機器の不具合について即時の復旧が困難である、又は復旧にあたって別途費用が必要な場合は、調査職員に報告するとともに、その対応について協議し見積書を提出すること。

((4) その他—イ 関係)

ウ 点検済票の貼付

点検の実施後（一社）鳥取県消防設備協会が発行する消防用設備等点検済票（損害賠償保険付）を各設備に貼り付けること。

(2) 点検方法

ア 設備等の点検は機器点検を1回、機器・総合点検を1回実施するものとする。

イ 点検日程は事前に調査職員と協議して決定し、機器・総合点検を8月中に実施すること。

(3) 報告書等

受託者は、業務実施後、委託業務完成通知書（別紙様式2）を作成し、履行期間内に調査職員に提出すること。

また、業務実施後、各施設の消防用施設点検結果報告書(平成16年消防法告示第9号及び昭和50年消防庁告示第14号に定める様式)を次の区分により調査職員に提出し、総合点検結果報告書を管轄消防署に提出すること。

○ 機器点検時 2部 ○ 機器・総合点検時 2部

(4) その他

ア 業務に必要な資料の閲覧

各施設における設備等の内容、設置位置を自ら確認し、適法に点検を行なうこと。

各施設の資料等については、調査職員に確認すること。

なお、資料等の貸与を希望する場合は、貸与品等受領書（別紙様式3）を調査職員に提出し、貸与時・返却時ともに確認を受けること。

イ 不良個所に関する報告書

点検実施後に点検結果についての説明を調査職員に行なうとともに、不良個所についてはその詳細を前項に示す点検結果報告書とは別に報告書を示すこと。

ただし、本業務の範囲内で対応が可能なものについてはこの限りでない。

ウ 業務の引継ぎ

履行期間中に現場責任者が変更になった場合は、新たな現場責任者に対し点検、修繕等の記録等を引継ぎ、業務に支障のないように努めること。

エ 休日（代休）の確保

住戸内に立入りが必要な避難器具・避難ハッチの点検は、入居者の都合により土曜日又は日曜日の点検となる場合があるので、代休を取得する等で適切に対応すること。

オ 住民への周知

受託者は、点検対象建物の掲示板に点検日等の案内を掲示すること。掲示物は点検終了後撤去すること。また、個別訪問が必要となる住戸には個別に案内を配布し、調整を行うこと。

(別紙) 業務仕様書細目条項

(業務従事者に関する受託者の責任)

第1条 受託者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる者の氏名及び資格について委託者に通知し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の規定は、当該業務に係る従事者を変更したとき、契約期間中に資格の更新を行った場合並びに業務の一部を再委託する場合も同様とする。

3 受託者は、業務の実施につき用いた業務に係る従事者による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。

(現場責任者)

第2条 約款第12条に規定する現場責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に関する権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。

(業務関係者に関する措置請求)

第3条 委託者は、受託者が業務に着手した後に受託者の現場責任者又は業務に係る従事者が業務の履行について著しく不相当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書類により、必要な措置をとるべきことを請求することが出来る。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。

3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不相当であると認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書類により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。

(調査)

第4条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して業務の履行状況及びその結果について調査し、又は報告を請求することができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。

(関連作業等を行う場合)

第5条 委託者は、受託者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受託者に通知し、委託者受託者協力して建築物の保全に当たるものとする。

2 関係車両の駐車場を確保して、周辺の土地への無断駐車や路上駐車がないようにすること。

3 業務前には、業務日程や留意事項等を記載した文書の掲示及び管理人への連絡、入室が必要な各戸への文書を配布し、調査職員に報告すること。

4 避難器具・避難ハッチ等がある住戸に関しては、事前に管理人及び入居者と協議し承諾を得ること。

5 業務期間中は入居者及び一般の通行者などに対する安全対策に心がけ、事故のないよう十分注意して業務にあたること。

(様式1)

点検従事者届出書

鳥取市

鳥取市長 深澤 義彦 様

次のとおり、点検従事者を届け出ます。

令和 年 月 日

受託者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者名又は氏名

業 務 名 : 市営住宅消防用設備点検業務

業務場所 : 鳥取市興南町地内ほか

(消防設備点検従事者)

氏 名	資格種類		
	消防設備士	消防設備点検資格	その他

(上記の内、現場責任者)

(様式2)

委託業務完成通知書

鳥取市長 深澤 義彦 様

次のとおり委託業務が完成したので、通知します。

令和 年 月 日

受注者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

委 託 業 務 名	市営住宅消防用設備点検業務
委 託 業 務 場 所	鳥取市興南町地内ほか
履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	金 円
委 託 業 務 完 成 (修 補 完 了) 年 月 日	令和 年 月 日

(様式3)

賃 与 品 等 受 領 書

令和 年 月 日

1. 業務名	市営住宅消防用設備点検業務	
2. 賃与品名	部 数	
(記入例)：駅南団地倉庫 扉鍵	1 本	
	以上	
3. 賃与期間	自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日	

鳥取市都市整備部建築住宅課

様

会 社 名 ：
住 所 ：

TEL — —
責任者

返 却 確 認	令和 年 月 日	確認印	上記のとおり、賃与品を受領致 しました。	確認印

(別紙) 消防用設備保守点検業務に必要資格

資格区分	消防設備士												必要な資格	消防用設備等の種類
	第1類		第2類		第3類		第4類		第5類		第6類	第7類		
	甲種	乙種	甲種	乙種	甲種	乙種	甲種	乙種	甲種	乙種	乙種	乙種		
	第4類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第7類の乙種消防設備士のうち電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者													
区分1												● <u> </u>	左欄●印の資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	<u>消火器</u> 、簡易消火用具
区分2	●	●	●	●	●	●							左欄●印の資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	<u>パッケージ型消火設備</u> 、 <u>パッケージ型自動消火設備</u>
区分3	●	●											左欄●印のいずれかの資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
区分4			●	●									左欄●印のいずれかの資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	泡消火設備
区分5					●	●							左欄●印のいずれかの資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
区分6	●	●	●	●									左欄●印のいずれかの資格者若しくは第一種消防設備点検資格者が1名以上	動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水
区分7							● <u> </u>	● <u> </u>					左欄●印のいずれかの資格者若しくは第二種消防設備点検資格者が1名以上	<u>自動火災報知設備</u> 、 <u>ガス漏れ火災警報設備</u> 、消防機関へ通報する火災報知設備
区分8									● <u> </u>	● <u> </u>			左欄●印のいずれかの資格者若しくは第二種消防設備点検資格者が1名以上	<u>避難器具</u>
—												●	左欄●印の資格者若しくは第二種消防設備点検資格者が1名以上	漏電火災警報器
区分9							● <u> </u>	● <u> </u>				● <u> </u>	左欄●印のいずれかの資格者若しくは第二種消防設備点検資格者が1名以上	非常警報器具、 <u>非常警報設備</u> 、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備
区分10													● 左欄●印の資格者若しくは第二種消防設備点検資格者が1名以上	誘導灯、誘導標識
区分11													資格区分3、4及び9を満たすこと	自家用発電機設備、直流電源設備（鳥取地域及び鳥取市東部地域）
区分12													資格区分3及び9を満たすこと	自家用発電機設備（鳥取市南部地域、西部地域）

令和7年度	課長	課長補佐兼 住宅建設係長	係員	精査	設計	令和7年5月																											
参考数量内訳 業務名称：令和7年度市営住宅消防用設備点検業務																																	
業 務 概 要																																	
市営住宅各団地の消防用設備点検 <table><tr><td>1. 駅南団地</td><td>住戸用自動火災報知設備</td><td>非常警報設備</td><td>消火器</td></tr><tr><td>2. 吉成団地</td><td>住戸用自動火災報知設備</td><td>非常警報設備</td><td>消火器</td></tr><tr><td>3. 大森団地</td><td>住戸用自動火災報知設備</td><td>非常警報設備</td><td>避難器具設備</td><td>消火器</td></tr><tr><td>4. 円通寺C団地</td><td>住戸用自動火災報知設備</td><td>非常警報設備</td><td>避難器具設備</td><td>消火器</td></tr><tr><td>5. 西品治北団地</td><td>非常警報設備</td><td>避難器具設備</td><td>消火器</td></tr><tr><td>6. 点検結果報告書作成</td><td colspan="4">消防署への届出等</td></tr></table>							1. 駅南団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	消火器	2. 吉成団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	消火器	3. 大森団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	避難器具設備	消火器	4. 円通寺C団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	避難器具設備	消火器	5. 西品治北団地	非常警報設備	避難器具設備	消火器	6. 点検結果報告書作成	消防署への届出等			
1. 駅南団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	消火器																														
2. 吉成団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	消火器																														
3. 大森団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	避難器具設備	消火器																													
4. 円通寺C団地	住戸用自動火災報知設備	非常警報設備	避難器具設備	消火器																													
5. 西品治北団地	非常警報設備	避難器具設備	消火器																														
6. 点検結果報告書作成	消防署への届出等																																

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
A 直接人件費	1	式		
計				
B 直接物品費	1	式		
直接業務費				
C 業務管理費	1	式		
業務原価				
D 一般管理費等	1	式		
業務価格				
消費税及び 地方消費税相当額	1	式		10%
業務費	1	式		

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 駅南団地						
a 駅南団地 1 棟		1	式			
b 駅南団地 2 棟		1	式			
小 計						
2 吉成団地						
a 吉成団地 A 棟		1	式			
b 吉成団地 B 棟		1	式			
小 計						
3 大森団地						
a 大森団地 R G 1 棟		1	式			
b 大森団地 R G 2 棟		1	式			
c 大森団地 R G 4 棟		1	式			
小 計						
4 円通寺 C 団地						
a 円通寺 C 団地		1	式			
小 計						

1 駅南団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a 駅南団地 1 棟	4 階建 1 4 戸					
自動火災報知設備 G P 型 3 級受信機	各住戸 住宅情報盤	14	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	14	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		14	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		24	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		2	個			
受信機 P 型 2 級	1 回線	2	面			
常用電源	交流電源	2	組			
予備電源	蓄電池設備	2	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		4	組			
起動装置		4	組			
音響装置		4	組			
表示灯		4	灯			
粉末消火器	点検	8	本			
小 計						

1 駅南団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
b 駅南団地 2 棟	4 階建 2 1 戸					
自動火災報知設備 G P 型 3 級受信機	各住戸 住宅情報盤	21	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	21	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		21	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		56	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		3	個			
受信機 P 型 2 級	1 回線	3	面			
常用電源	交流電源	3	組			
予備電源	蓄電池設備	3	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		6	組			
起動装置		6	組			
音響装置		6	組			
表示灯		6	灯			
粉末消火器	点検	12	本			
小 計						

2 吉成団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a 吉成団地A棟	4階建 20戸					
自動火災報知設備 G P型3級受信機	各住戸 住宅情報盤	20	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	20	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		20	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		44	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		3	個			
受信機P型2級	1回線	1	面			
常用電源	交流電源	1	組			
予備電源	蓄電池設備	1	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		6	組			
起動装置		6	組			
音響装置		6	組			
表示灯		6	灯			
粉末消火器	点検	12	本			
小 計						

2 吉成団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
b 吉成団地B棟	4階建 14戸					
自動火災報知設備 GP型3級受信機	各住戸 住宅情報盤	14	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	14	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		14	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		30	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		2	個			
受信機P型2級	1回線	1	面			
常用電源	交流電源	1	組			
予備電源	蓄電池設備	1	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		4	組			
起動装置		4	組			
音響装置		4	組			
表示灯		4	灯			
粉末消火器	点検	8	本			
小 計						

3 大森団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a 大森団地RG1棟	3階建 11戸					
自動火災報知設備 GP型3級受信機	各住戸 住宅情報盤	11	面			
自動火災報知設備 中継器	一般自火報用 遠隔試験機能付	11	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		35	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		36	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		2	個			
受信機P型1級	警戒区域数 13	1	面			
常用電源	交流電源	1	組			
予備電源	蓄電池設備	1	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		6	組			
起動装置		6	組			
音響装置		6	組			
表示灯		6	灯			
粉末消火器	点検	6	本			
小計						


3 大森団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
b 大森団地RG 2 棟	4 階建 1 1 戸					
自動火災報知設備 G P 型 3 級受信機	各住戸 住宅情報盤	11	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	11	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		11	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		21	個			
確認灯付 光電式スポット型感知器		2	個			
受信機 P 型 2 級	1 回線	1	面			
常用電源	交流電源	1	組			
予備電源	蓄電池設備	1	組			
非常警報設備	点検					
操作装置		3	組			
起動装置		3	組			
音響装置		3	組			
表示灯		3	灯			
粉末消火器	点検	7	本			
避難はしご	点検 階数 4	1	組			
小 計						

3 円通寺C団地						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a 円通寺C団地	3階建 9戸					
自動火災報知設備 G P 型 3 級受信機	各住戸 住宅情報盤	7	面			
遠隔試験機中継器	玄関子機	7	個			
遠隔試験機能付 定温スポット感知器		7	個			
遠隔試験機能付 差動式感知器		21	個			
自動火災報知設備 (220号特例) G P 型 3 級受信機	階段室 住宅情報盤	1	面			
確認灯付 光電式スポット感知器		1	個			
非常警報設備	点検					
操作装置		3	組			
起動装置		3	組			
音響装置		3	組			
表示灯		3	灯			
粉末消火器	点検	6	本			
避難はしご	点検 階数 2	2	組			
同上	点検 階数 3	3	組			
小 計						

4 西品治北団地

[illegible]


市営住宅(旧市地域)

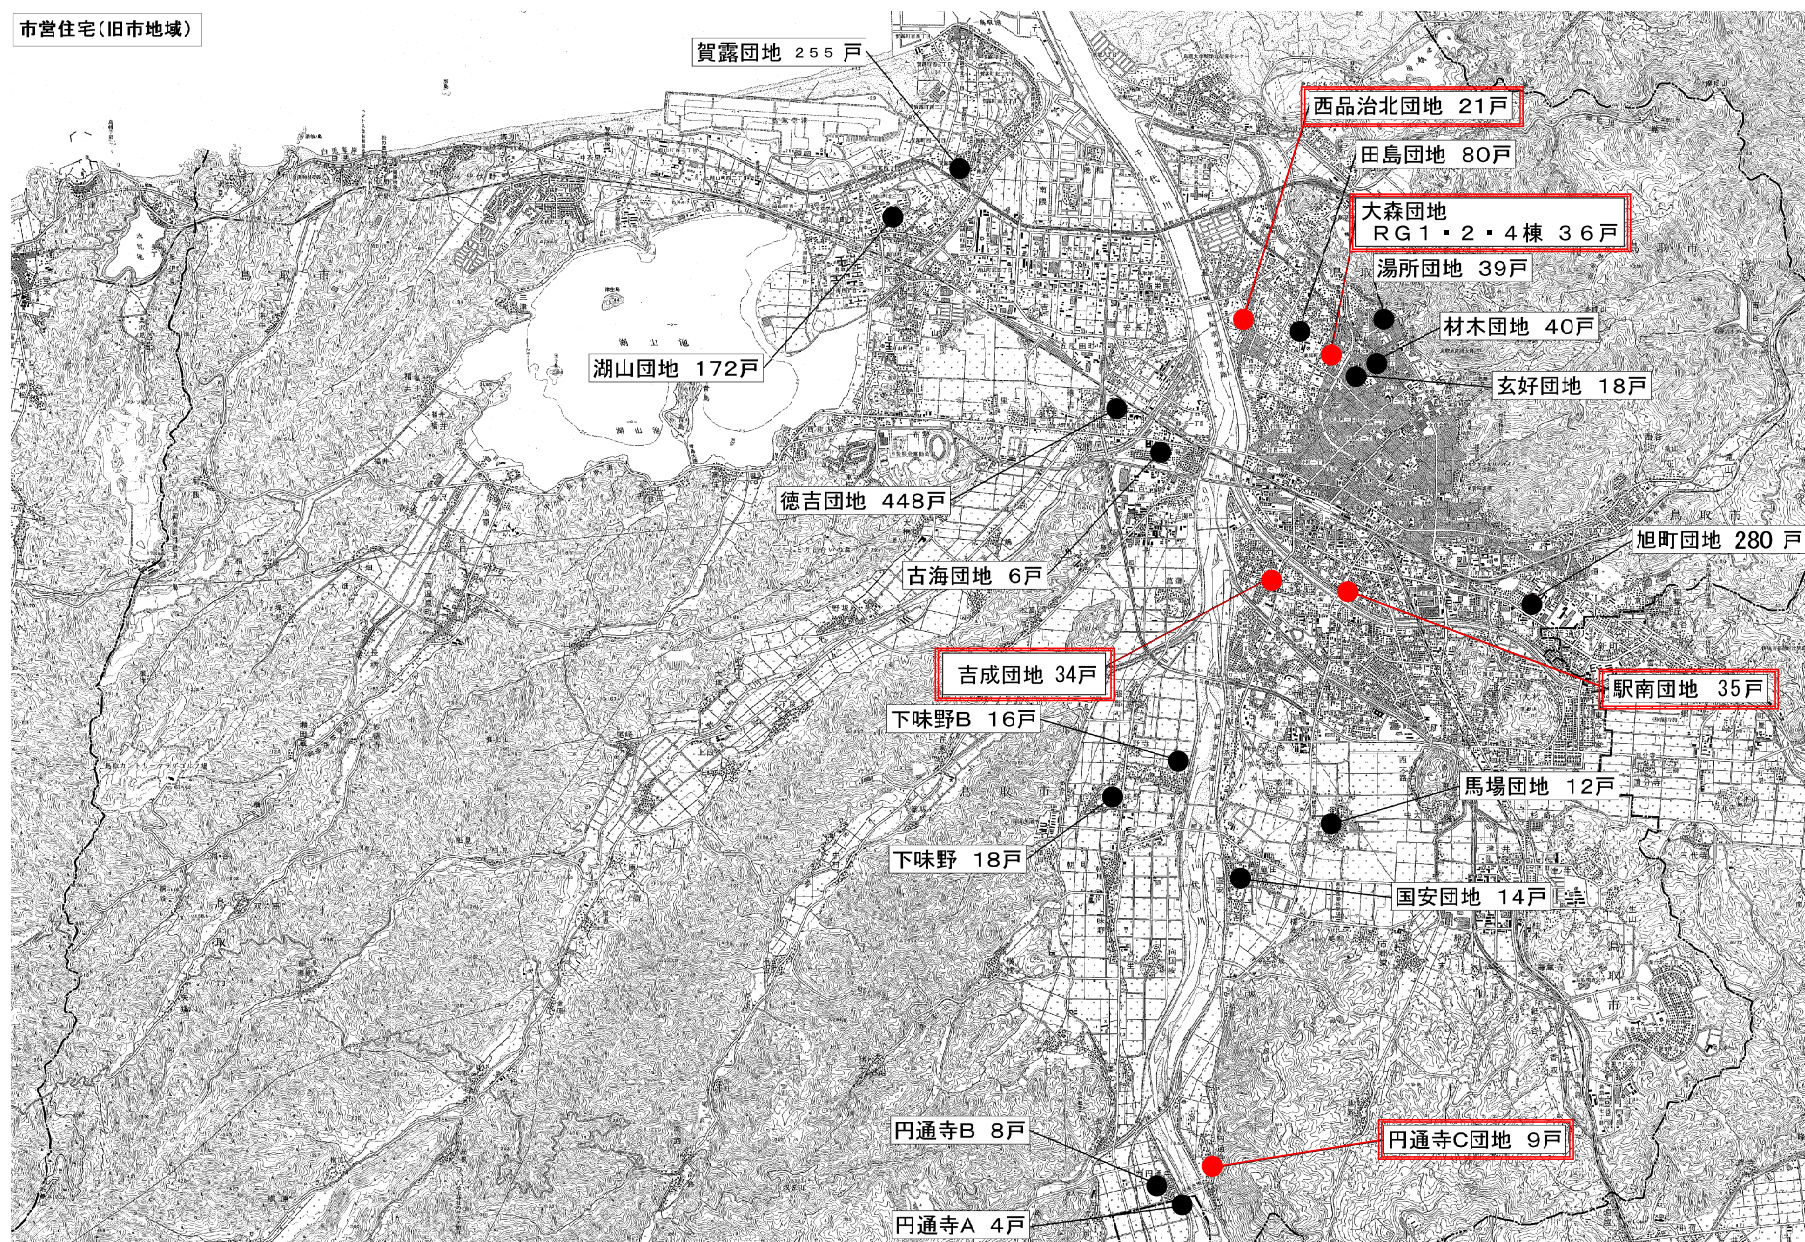

…対象団地示す。

凡 例

記 号	名 称	備 考
	住宅情報線	
	住宅情報線 (階段室用)	
	戸外表示器 (濃煙試験機対応)	
	感知器	濃煙式スポット型2種 確認灯付 遠隔試験対応
	感知器	定温式スポット型特種 確認灯付 遠隔試験対応
	感知器	光電式 煙2種 確認灯付
	排煙抵抗	
	非常押印	濃煙誘型 防汚型 引きひも付
	ガス漏れ検知器	都市ガス用 壁コンセント取付
	非常警報装置取付位置	戸型・線 露出型

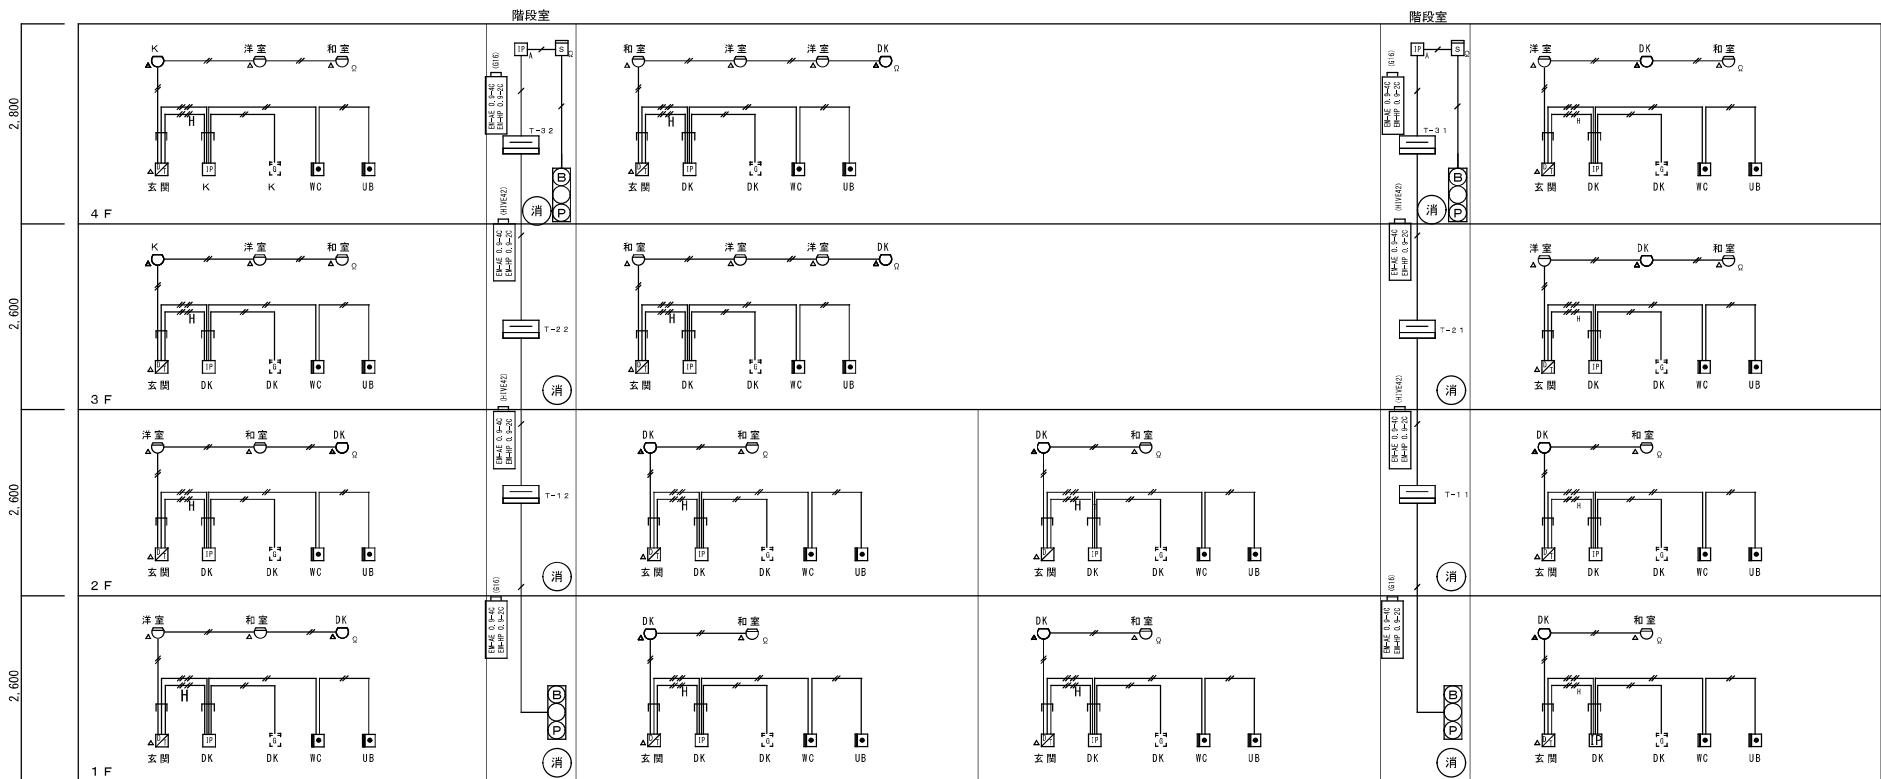

火災報知設備 系統図

市営住宅 駅南団地 1 棟

附記 図中(消)は、消火器を示す。



鳥 取 市
都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務

図面名
消防用施設 系統図


SCALE

/ /

No. 1

凡 例

記 号	名 称	仕 様
	受信機	P型2線 露出型
	組合盒	P型2線 非常通報装置 露出型
	住宅情報盤	G P型3線受電機
	戸外表示器	遠隔試験機中継器
	感知器	差動式 遠隔試験対応 露出型
	感知器	定温式 遠隔試験対応 露出型
	感知器	光電式 露出型
	非常用警報	引き継付 O/N保持継水型 埋込型
	永久機知器	都市力活用

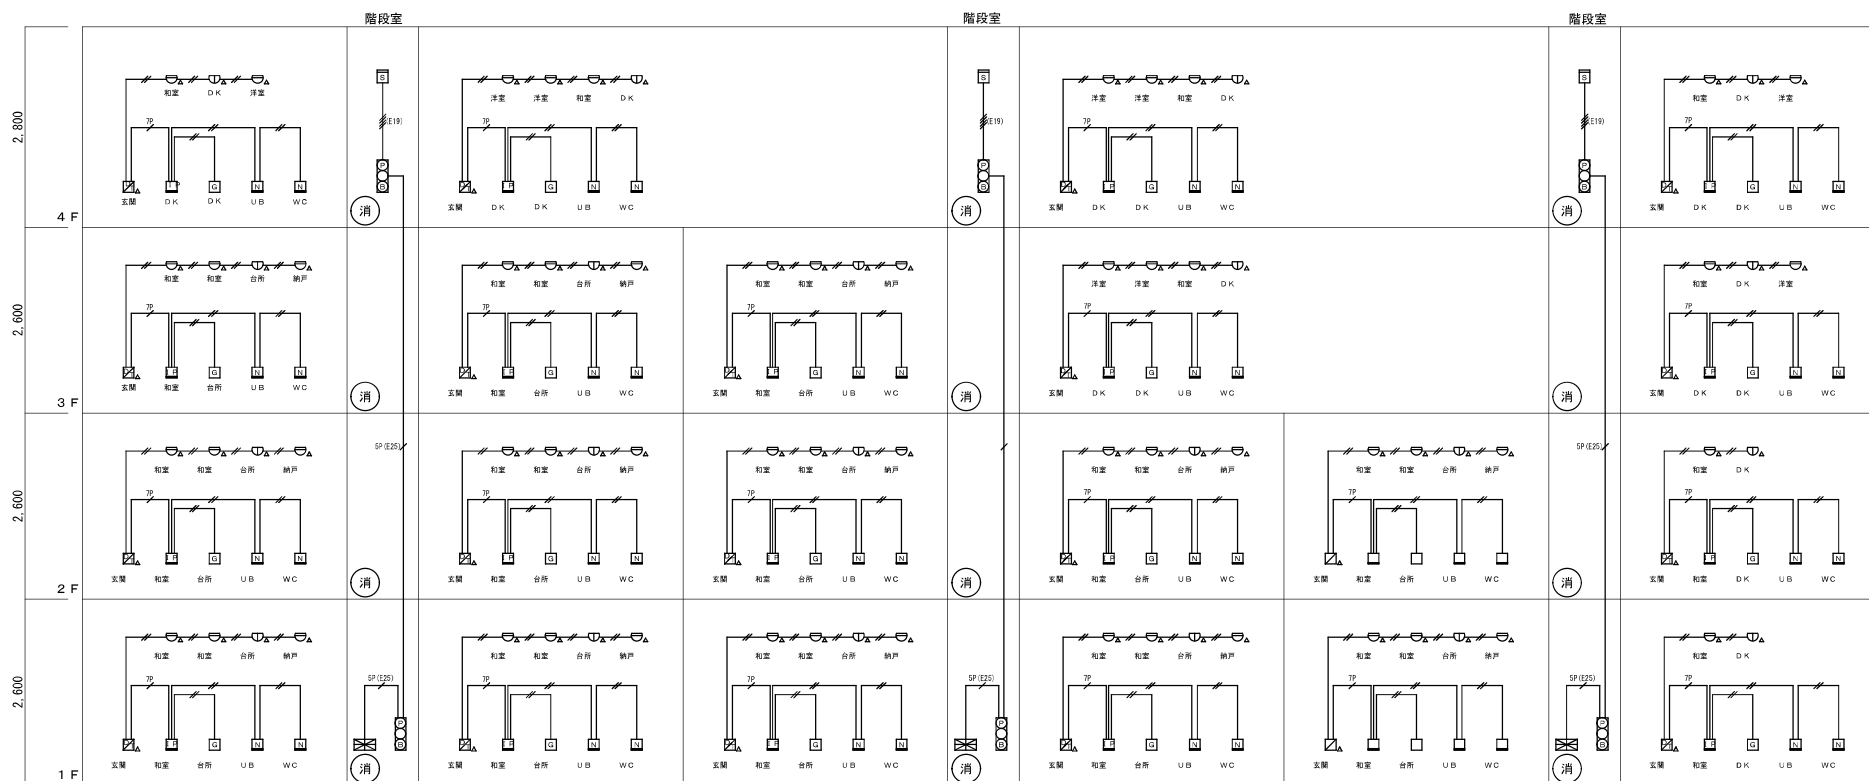

火災報知設備 系統図

市営住宅 駅南団地2棟

附記 図中(消)は、消火器を示す。



鳥 取 市
都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務


図面名
消防用施設 系統図

SCALE
/ /

No. 2

凡 例

記号	名称	備考
	運動式ボット形感知器	2種 確認灯付 通隔試験対応
	光電式ボット形感知器	特殊 確認灯付 通隔試験対応
	ガス漏れ検知器	緊急工事
	揺動ボット形感知器	2種 確認灯付
	戸外表示器 (通隔試験機対応)	
	住宅用警報機	住宅用火災警報器専用
	火報受信機	F型2級1図機 露出型
	指令機	F型2級 露出型
	警報機	
	非常警報	図機特型 防沫型 引きひも付き
	ブルボックス	FJ8 S5150×150×100 WP-505
	ブルボックス	

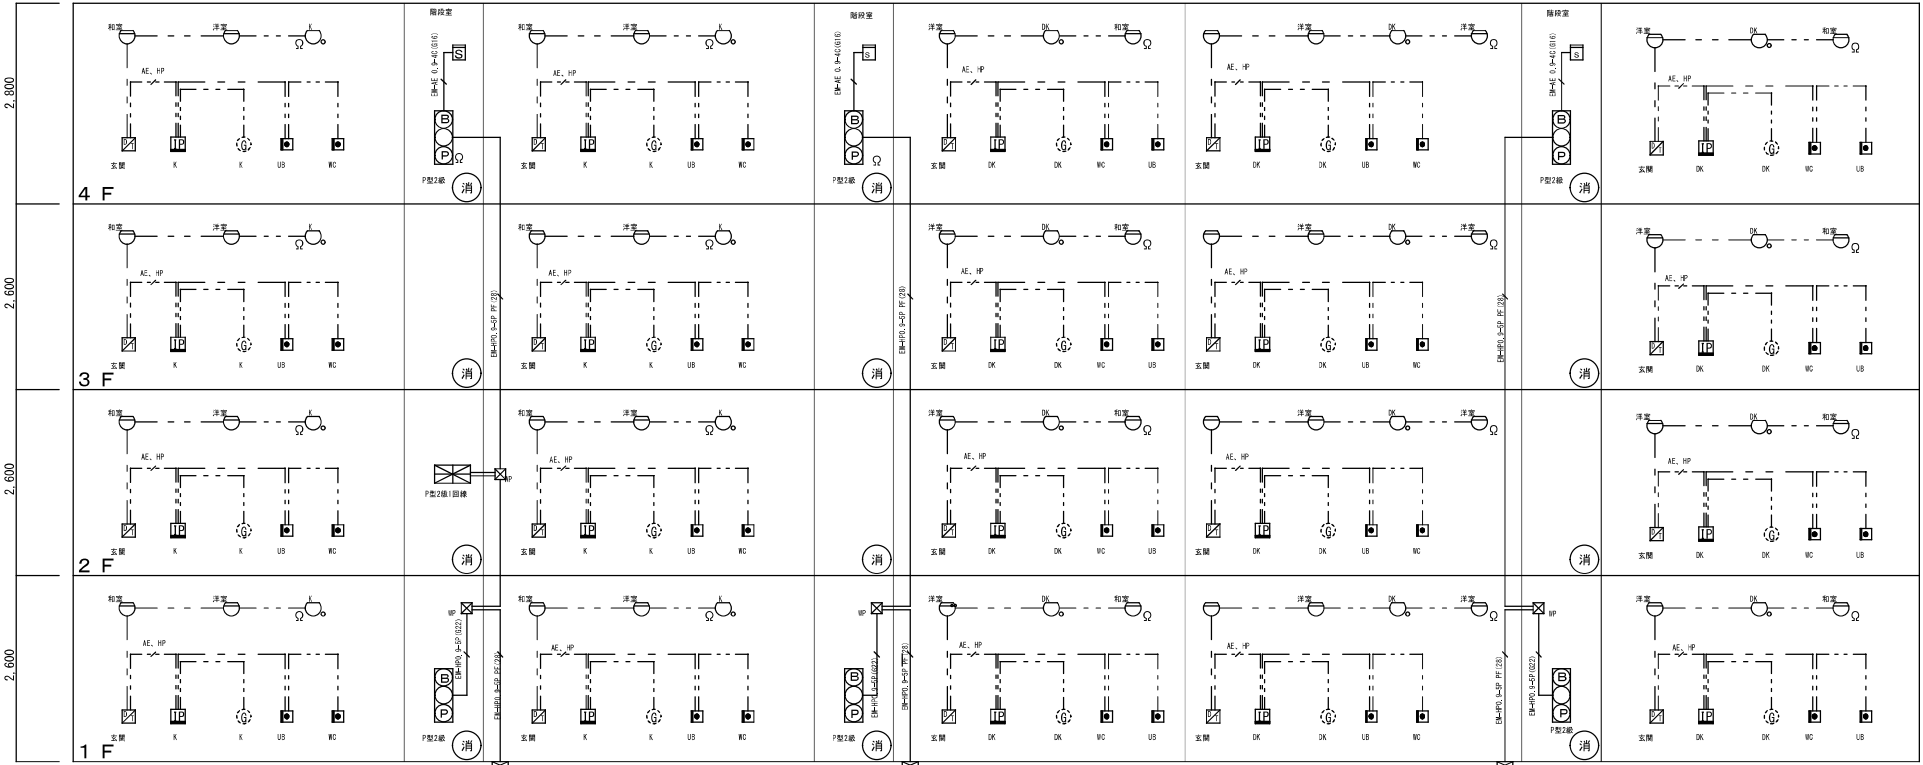

火災報知・誘導支援設備 系統図

市営住宅 吉成団地A棟

附記 図中(消)は、消火器を示す。



鳥 取 市

都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務

図面名
消防用施設 系統図


SCALE

/ /

No. 3

凡 例

記号	名称	備 考
	音動式ポット形感知器	2種 確認灯付 遠隔試験対応
	定温式ポット形感知器	特殊 確認灯付 遠隔試験対応
	ガス漏れ検知器	別途工事
	煙スポート形感知器	2種 確認灯付
	戸外表示器 (遠隔試験機対応)	
	住宅情報線	住宅用火災警知設備用
	火報受信機	P型2線1回線 露出型
	検合盤	P型2線 露出型
	終端抵抗	
	非常押盤	ON 保持型 動作型 引きひも付き
	プルボックス	P, B SS150×150×100 SUS
	プルボックス	P, B SS150×150×100 WP-005

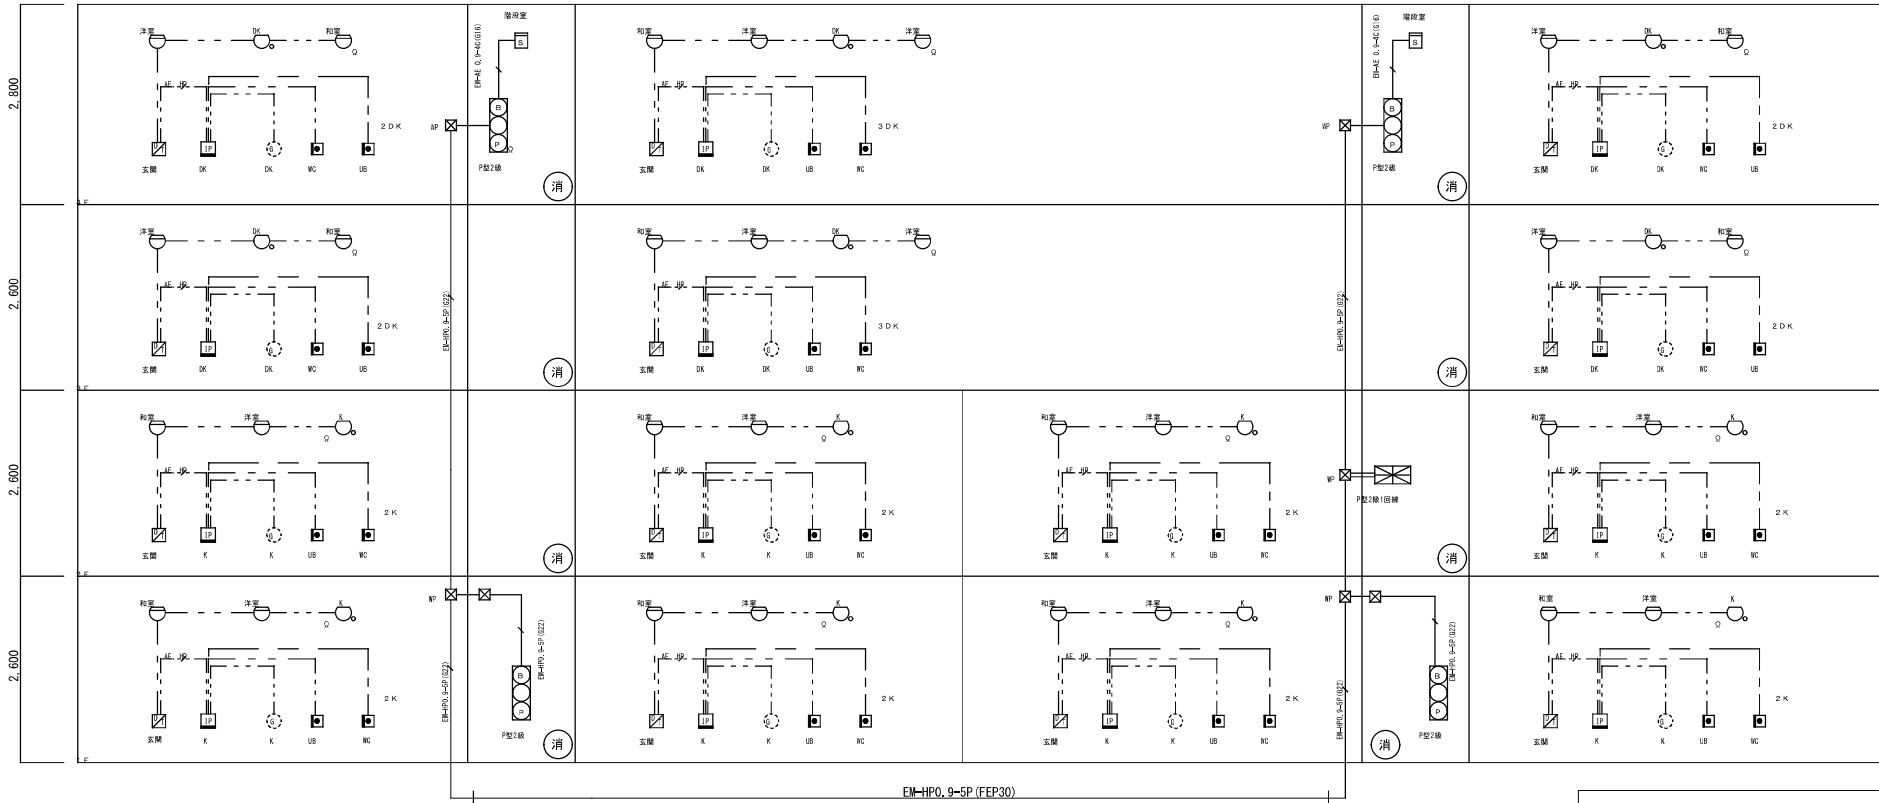

FM-HP0.9-5P (FEP30)

火災報知・誘導支援設備 系統図

市営住宅 吉成団地B棟

附記 図中(消)は、消火器を示す。



鳥 取 市


都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務

図面名
消防用施設 系統図

SCALE
/ /

No. 4

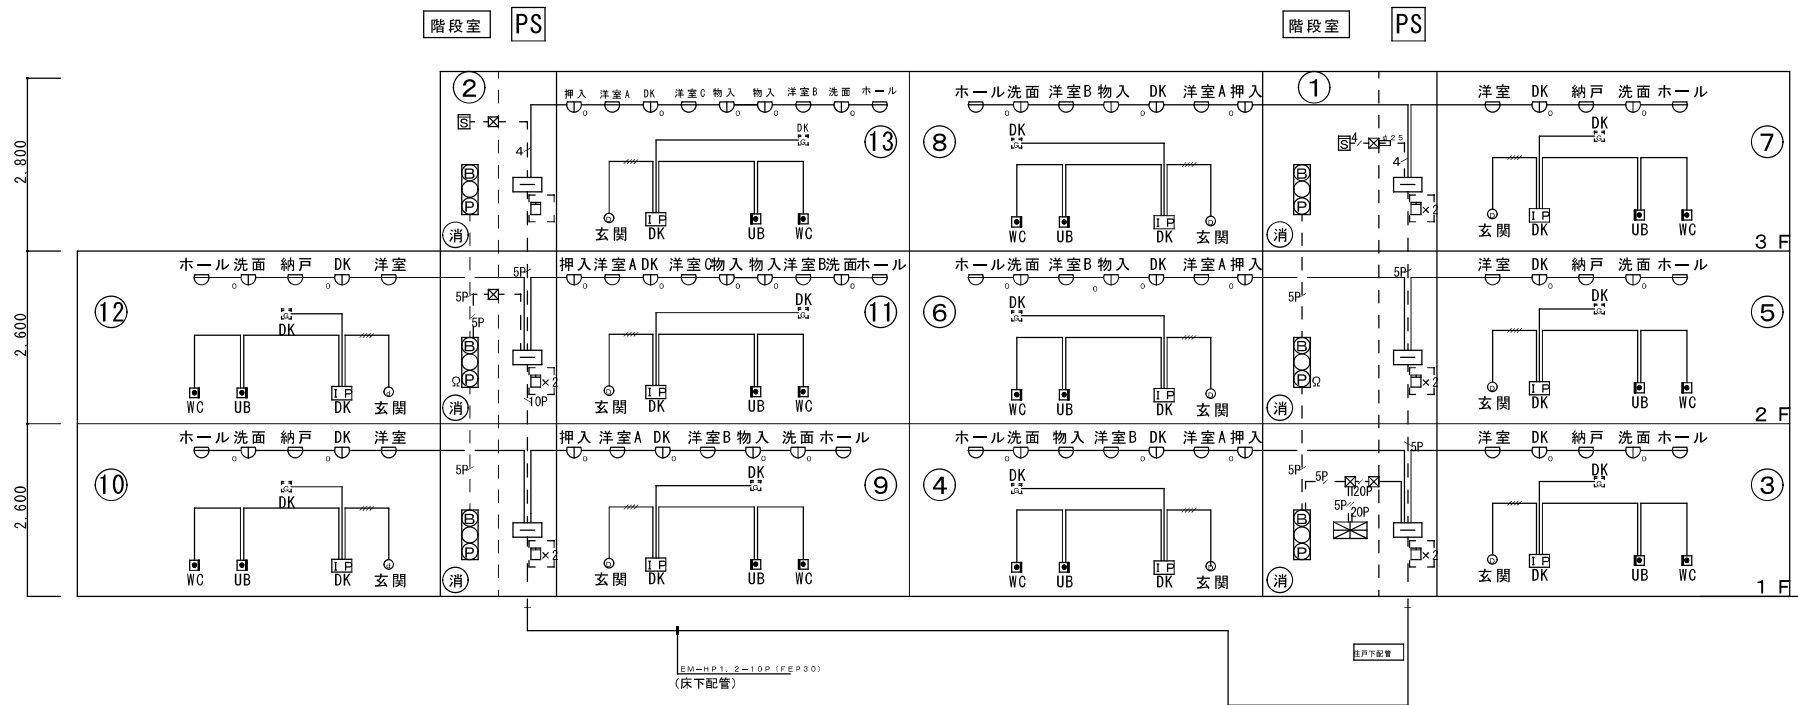

注 記		
※特記無き配線は下記による		
EM-AED, 9-2C	天井内こがし	壁内 PF (16)
EM-AED, 9-4C	天井内こがし	壁内 PF (16)
4	EM-AED, 9-4C	G 1 6
5P	EM-HP1, 2-5P	G 2 2
10P	EM-HP1, 2-10P	G 2 8
20P	EM-HP1, 2-20P	G 3 6

凡 例		
記号	名称	摘要
火報受信機	火報受信機	P型1級20回露出型
総合盤	総合盤	P型1級 露出型
終端抵抗	終端抵抗	
光電式スポット形煙感知器	光電式スポット形煙感知器	2種 確認灯付
差動式スポット形感知器	差動式スポット形感知器	2種 確認灯付 遠隔試験対応
定温式スポット形感知器	定温式スポット形感知器	特種 防塵確認灯付 遠隔試験対応
ガス漏れ検知器	ガス漏れ検知器	別途工事 (天井面にノズルプレート設置)
戸外表示器	戸外表示器	火災報知設備機器姿図 (参考) 参照
住宅情報盤	住宅情報盤	一般集合住宅用 火災報知設備機器姿図 (参考) 参照
非常押印	非常押印	ON保持型 防水型 火災報知設備機器姿図 (参考) 参照
端子盤	端子盤	端子盤リスト参照
フルボックス	フルボックス	P. B 150x150x100SS 指定色仕上げ
中継器	中継器	遠隔試験機能付き 一般自火報用
火災報知設備警戒区域	火災報知設備警戒区域	

市営住宅 大森団地 R G 1

附記 図中 (消) は、消火器を示す。



鳥 取 市
都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直


市営住宅消防用設備点検業務

図面名
消防用施設 系統図

SCALE

/ /

No. 5

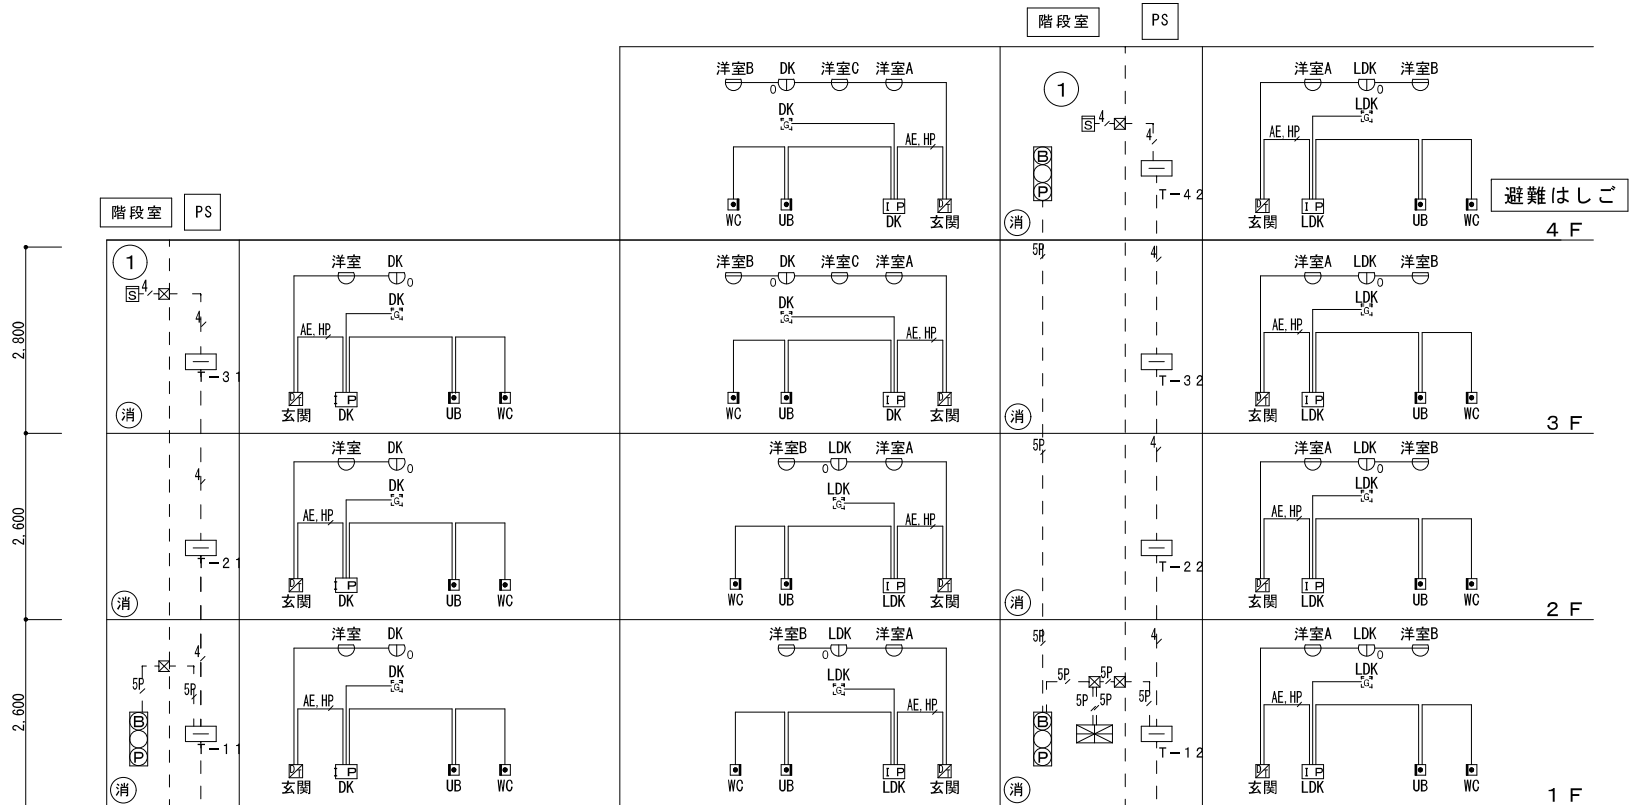


注記

—	—	EM-AE0. 9-2C
—	AE, HP	EM-AE0. 9-4C + EM-HP0. 9-2C
—	—	EM-AE0. 9-4C
—	—	EM-HP1. 2-5P

凡例

記号	名称	摘要
	火報受信機	P型2級1回線 露出型
	紛合盤	P型2級 露出型
	終端抵抗	
	光電式スポット形煙感知器	2種 確認灯付
	差動式スポット形感知器	2種 確認灯付 遠隔試験対応
	定温式スポット形感知器	特種 防水型 確認灯付 遠隔試験対応
	ガス漏れ検知器	別途工事（天井面に取付ベース設置）
	戸外表示器（遠隔試験機能付）	
	住宅情報盤	住宅用火災報知設備用
	非常停知	ON保持型 防湿型 引きひも付き
	端子盤	端子盤リスト参照
	プルボックス	P. B 150x150x100SS 指定色仕上げ
	火災報知設備警戒区域	

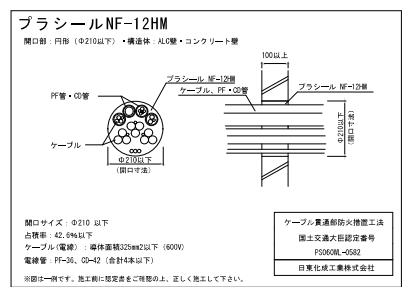


市営住宅 大森団地 R G 2

附記 図中(消)は、消火器を示す。



鳥 取 市
都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務		
図面名	消防用施設 系統図	No. 6
SCALE	/ /	

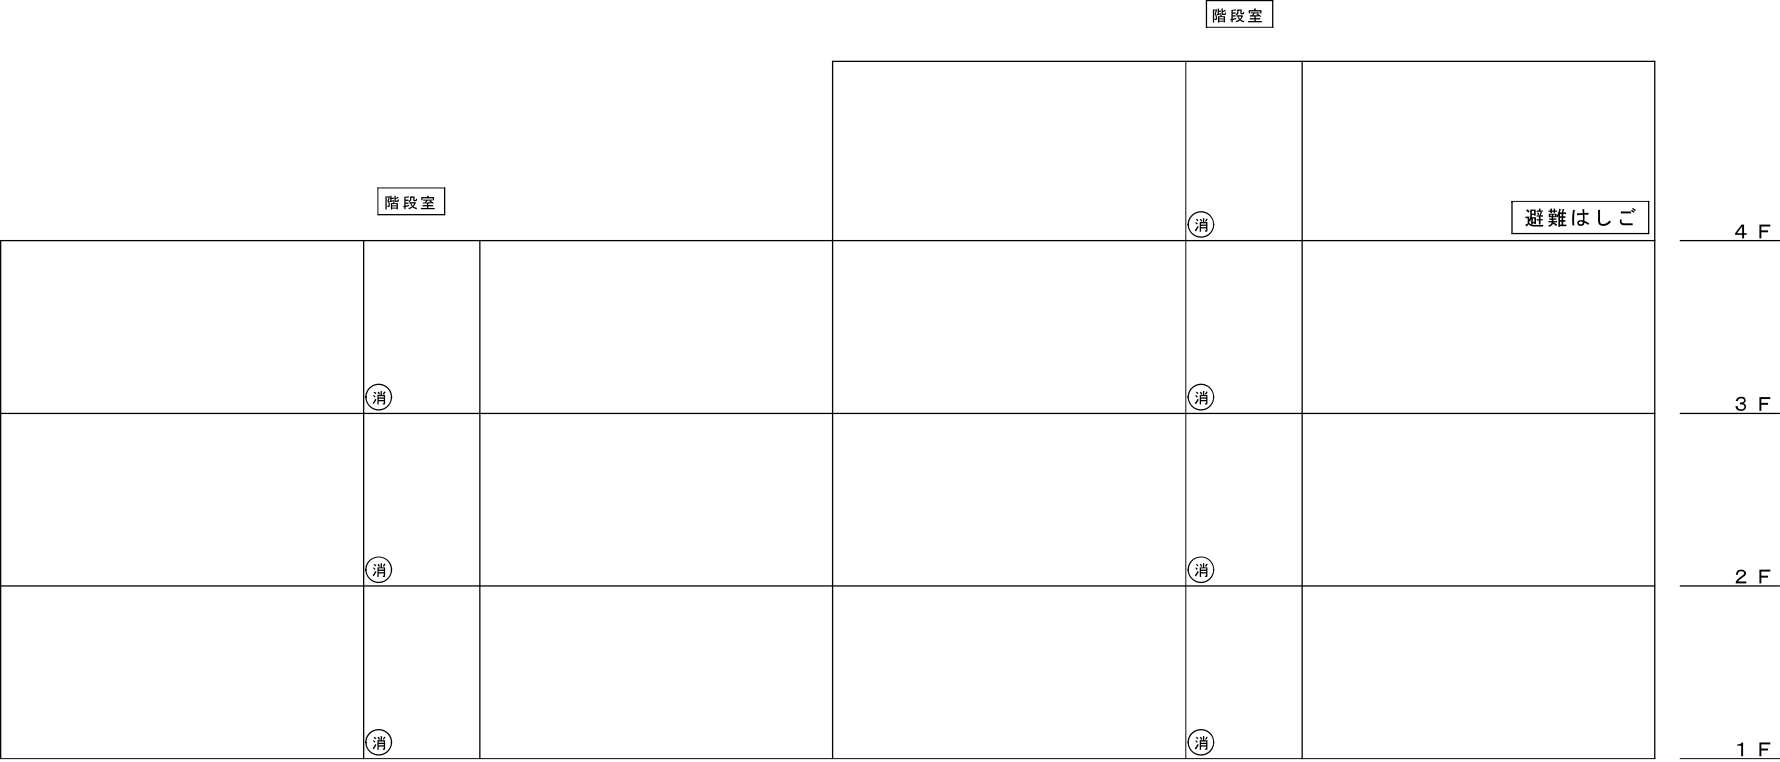

市営住宅 大森団地 R G 4

附記 図中 消 は、消火器を示す。



鳥 取 市
都市整備部建築住宅課
鳥取市幸町71番地
電話番号 30-8372直

市営住宅消防用設備点検業務

図面名
消防用施設 系統図

SCALE
/ /

No. 7

