




工場生産浄化槽認定シート(告示第1292号第1第1号による分離接触ばっ気方式)

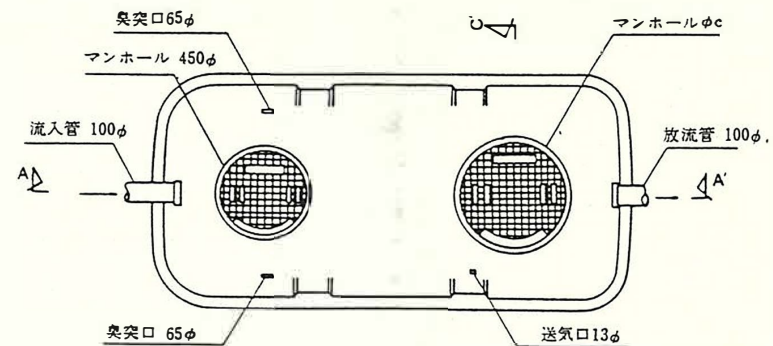


平面図

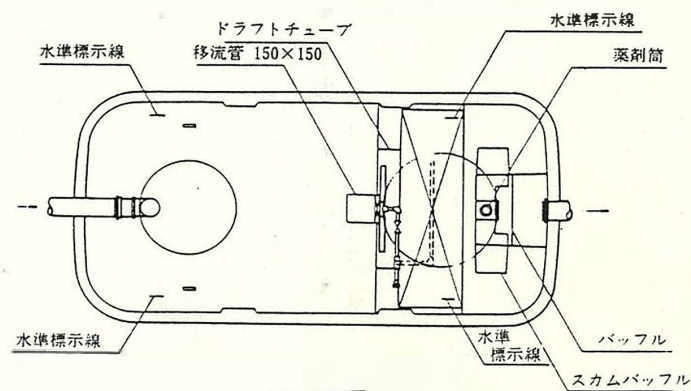

B-B'断面図

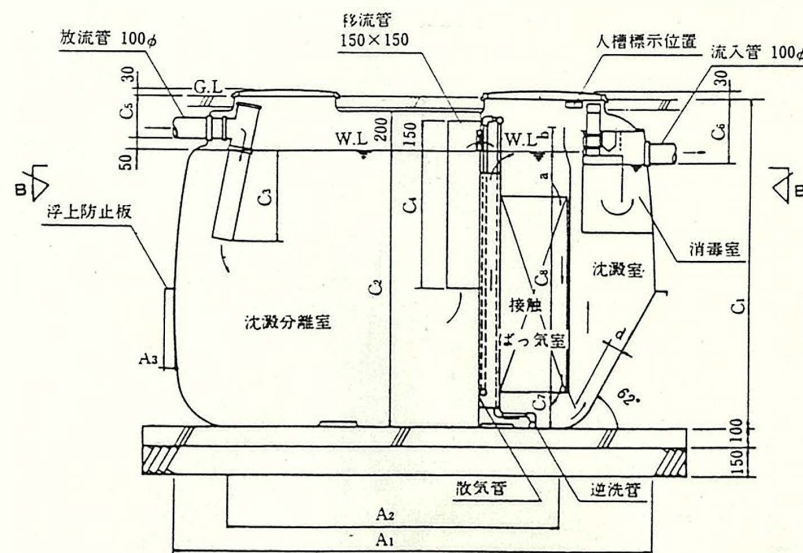


A-A'断面図

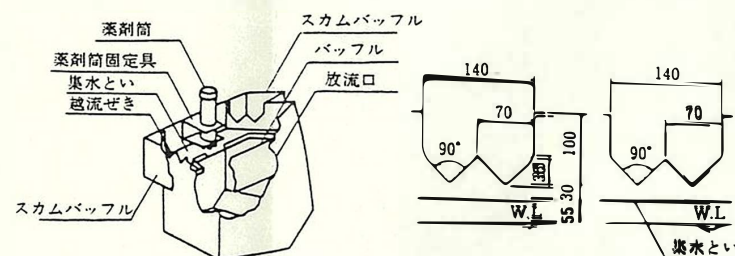


消毒室立体図

越流ぜき詳細図

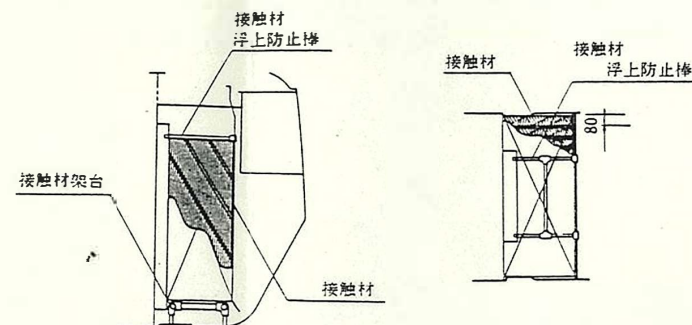

接触材取付図

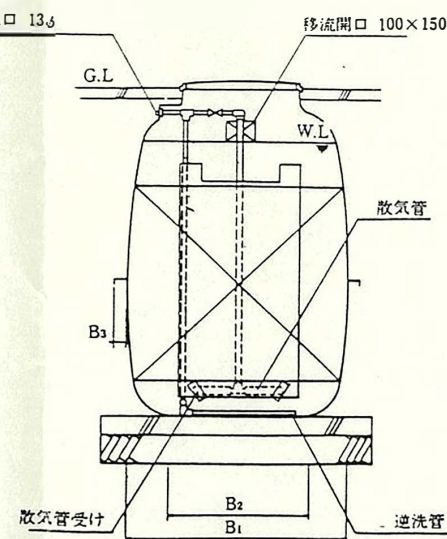

C-C'断面図

会社名

フジクリーン工業株式会社

〒464 名古屋市中区今池四丁目1番4号 電話(052)733-0325

型

式

フジクリーン E I

-20 -25 -30 -35

認定番号

87-1A-026(85)

-6 -7 -8 -9

認定年月日

昭和62年2月12日

仕様表

処理対象人員	20	25	30	35
有				
効				
容				
量				
沈澱分離室	2.108	2.556	3.002	3.479
接触ばっ気室	0.680	0.762	0.885	1.020
沈澱室	0.474	0.531	0.527	0.628
量 (うち消毒室)	0.033	0.033	0.043	0.043
A ₁	2,380	2,380	2,860	2,860
A ₂	1,640	1,540	2,050	2,080
A ₃	60	60	70	70
B ₁	1,100	1,100	1,180	1,180
B ₂	650	490	750	650
B ₃	60	60	70	70
C ₁	1,880	1,980	1,730	1,980
C ₂	1,110	1,710	1,460	1,710
C ₃	470	570	487	570
C ₄	705	855	730	855
C ₅	220	220	220	220
C ₆	355	355	355	355
C ₇	150	170	180	150
C ₈	1,000	1,330	1,000	1,330
a	260	210	280	230
b	120	120	120	120
c	500	500	600	600
d	90	80	80	80

材料

仕切板	材	質	FRP(ガラス繊維強化ポリエステル)
板	厚		4.0
接触材	材	質	FRP
材	厚		4.0
目幅間隔	材	質	PVC(ポリ塩化ビニル)
散気管	材	質	PP(ポリプロピレン発泡体)
長さ	材	質	300 380
送風機	型	式	ロータリー型又はダイヤフラム型
吐出風量(ℓ/分)	材	質	40 60 100
流入管	材	質	PVC
管径	材	質	100
ファンホ	材	質	レジンコンクリートFRP又は鋳鉄

注: 寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

財団法人 日本建築センター

〒105 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 第30森ビル

本シートについて無断で内容変更、転載を禁ず。